口	課	係	主	課	
覧	長	長	任	員	

## 主任技術者現地検査調書

## <u>赤字部分はすべて記入してくだ</u> さい

令和 6 年 4 月 1 日 作成

(検査日) 令和 6 年 4 月 1 日

主任技術者名

河口 一郎

給水装置設置場所住所 **富士河口湖町船津1700** 

申請者名 水道太郎

	TΛ	+	11	Пц	77	~ IV	Τ.V	<del>-</del>	+T-	——————————————————————————————————————		17 +- 45 +	r.	/ <del>.!!:</del>		-tx.	
	検	査	種	別	及	び	検	査	項	目		主任技術者	1	備		考	
	分岐部才	分岐部オフセット			E確に測え	定されて	いること	0				$\circ$					
				• 🛓	量水器は、	逆付け	、片寄り	なく設置	されてい	いること。		0	$\mathbb{Z}_{1}$	量水器N	O A30	-00000	
					・ 量水器は、水平に設置されていること。						0						
	量水器及	量水器及び伸縮バルブ		・ 検針、取替えに支障がないこと。						0							
屋外の 検 査				• /	ベルブ操作	乍に支障	置なく、正	Eしく設置	置されてあること。			0		─現場で確実に確認して記 —入して下さい。検査項目			
75、 旦.			・ 量水器設置位置が、基準距離内にあること。						0		── べして下さい。 検査項目 ── が確認できる写真を添付						
	埋設深度			• <b>万</b>	所定の深る	さが確保	:されてレ	ること。		設置しな	いときは空	? 0		してくださ			
	<b>筺・</b> ます類			・ 傾きがないこと、及び設置基準に適合するこ 欄として下さい。				0									
	止水栓			<ul><li>スピンドルがボックス中心にあること。</li></ul>													
受水槽	設置位置のオフセット				E確に測え	定されて	いること	0				1					
文小僧	容量		• j	適切な容量	量である	こと。					0		V=	2	m³		
水	質の	確意	忍	· 9	き留塩素(	の確認を	:行うこと	-0				0			0.1	ppm	
耐	圧	試 5	倹		k圧1.75 などのない				験で、1	分間漏水	及び抜け	0					
水	圧の	確意	忍	• 9	它口におり	ける水圧	の確認	を行うこと	-0			0			0.35	Mpa	
写		j	真	• <u>F</u>	見場の状況	兄と寸法	が明確	に判断で	きること	o		0					
		-						-	-	-	(優(	)良人	不可	×)		-	

(優○ 良△ 不可×)


## ※ 水道課記入欄

	<del></del>		検査年月日及び立会人					再検査年月日及び立会人				
検査結果	評価		令和	年	月	日		令和	年	月	日	
							印					(EII)
特記事項												

※ 添付書類 位置図・写真・竣工図 完成後は速やかに提出すること

## 案内図



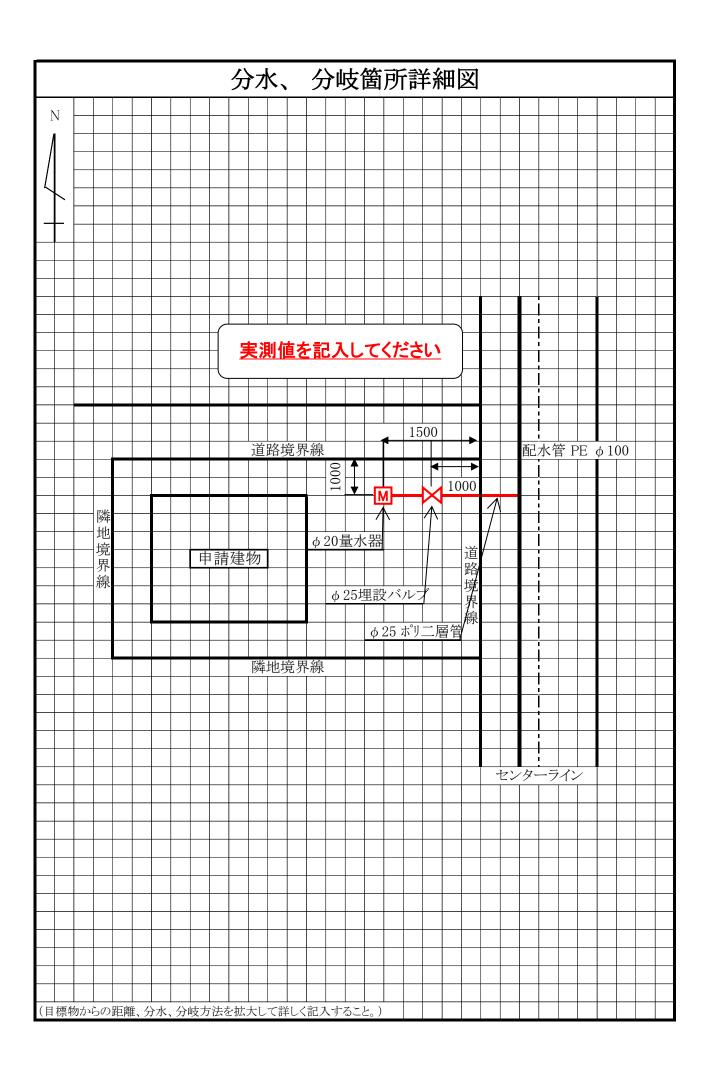



分岐部遠景 オフセット



穿孔状況



分岐部状況



メーターボックス 設置状況

メーターボックス 内設置状況

メーター番号



止水栓ボックス内 バルブ設置状況






残留塩素確認



耐圧試験

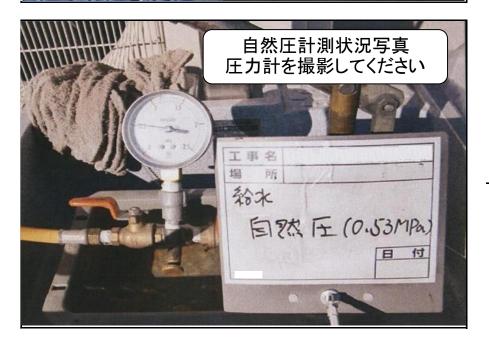

水圧確認

受水槽設置状況	受水槽設置位置状況写真
<u>受水槽容量表示</u>	受水槽の容量表示を撮影してください
連絡先表示	非常時の連絡先表示を撮影してください

注意事項

	<b>工心于</b> 次
耐圧試験	耐圧試験については宅内配管が新しい場合のみ実施してください。宅内配管が古い場合は、耐圧試験を実施した場合に漏水の危険が高いため、実施しないでください。
メーターの設置について	今後、メーター交換が確実にできるように設置してください。 検査の結果、施工に不備(伸縮が縮こまっている、 シュモクがBOXの外に出ている等)があり、 メーター交換に支障をきたす可能性がある場合は 施工のやり直しを命じます。
閉栓	既設配管を閉栓し新規に引き込みを行う場合は、「分水分岐箇所詳細図」に 閉栓箇所の3点オフセットをつけて記載してください。 記載が難しい場合は「案内図」への記載でも構いません。 また、閉栓箇所の遠景・近景の写真を添付してください。
水質の確認	残留塩素の確認を行う場合は水を <u>1分以上出した後</u> に検査を実施してください。
写真	写真は見やすく撮影を行い、向きをそろえて台帳を作成してください。 申請・完成と書類を比較する為、ハッキリと写ったものを添付してください。
その他	申請内容と異なった検査調書が散見されます。変更された場合は 水道課に報告をし、変更点がわかるように 赤字で変更箇所を記入してください。 <mark>内容によっては</mark> 施工のやり直しを命じることもございますのでご注意ください。